


## Sezione M3 - h max 100 cm a rastremare

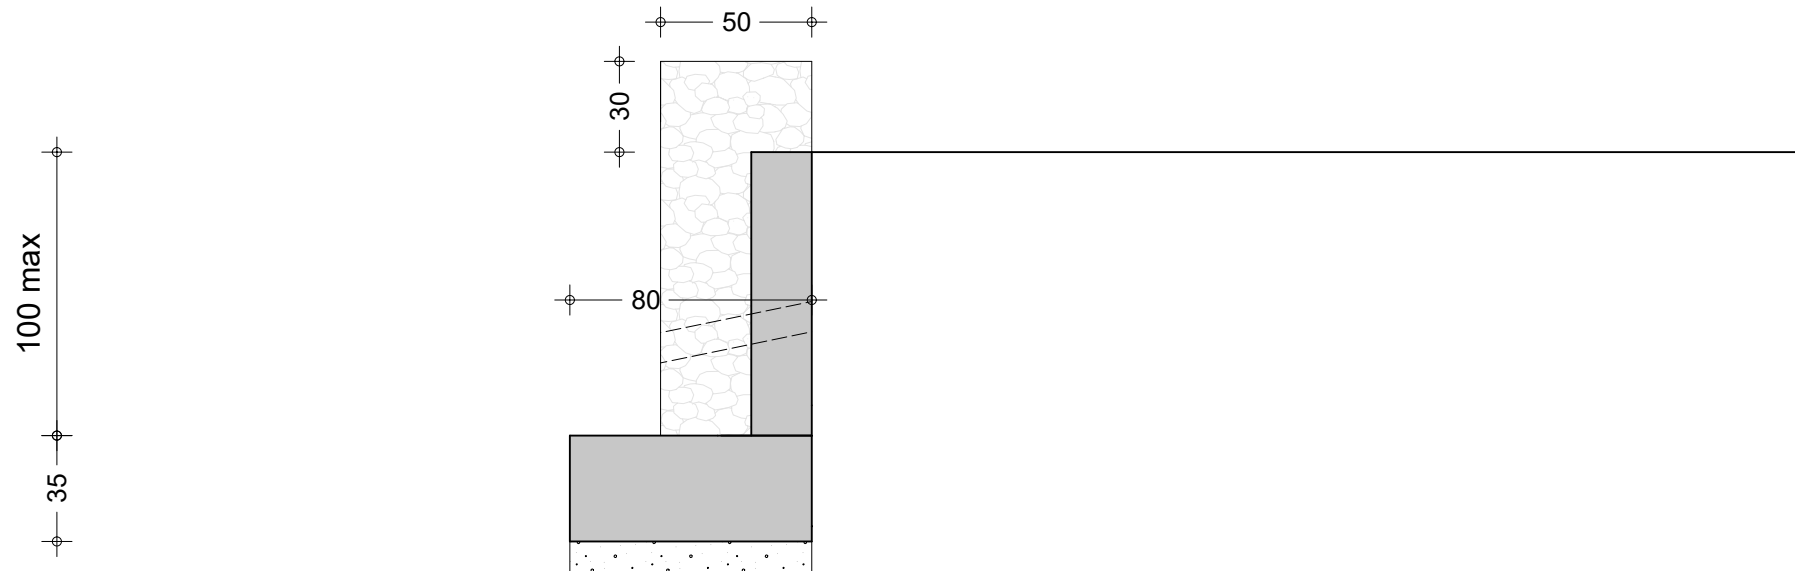

Sezione M3 -  $h$  max 100 cm a rastremare

### **Prescrizione materiali M3**

- Fondazione spessore cm 35
- Sezione valevole per altezze da estradosso fondazione da 100 cm a rastremare
- Acciaio B 450 C
- Spilli collegamento minimo 10 /mq
- Prevedere barbacani in misura minima di 1/2mq
- Getti vibrati
- Tagli effettivi barre da valutarsi e confermarsi in opera
- Il getto potrà avvenire solo dopo nulla osta da parte della Direzione Lavori opere strutturali
- Copriero minimo: cm 4, cm 7.5 da terreno a tergo e magrone fondazionale

