Sezione M1 - h max 275 cm a rastremare

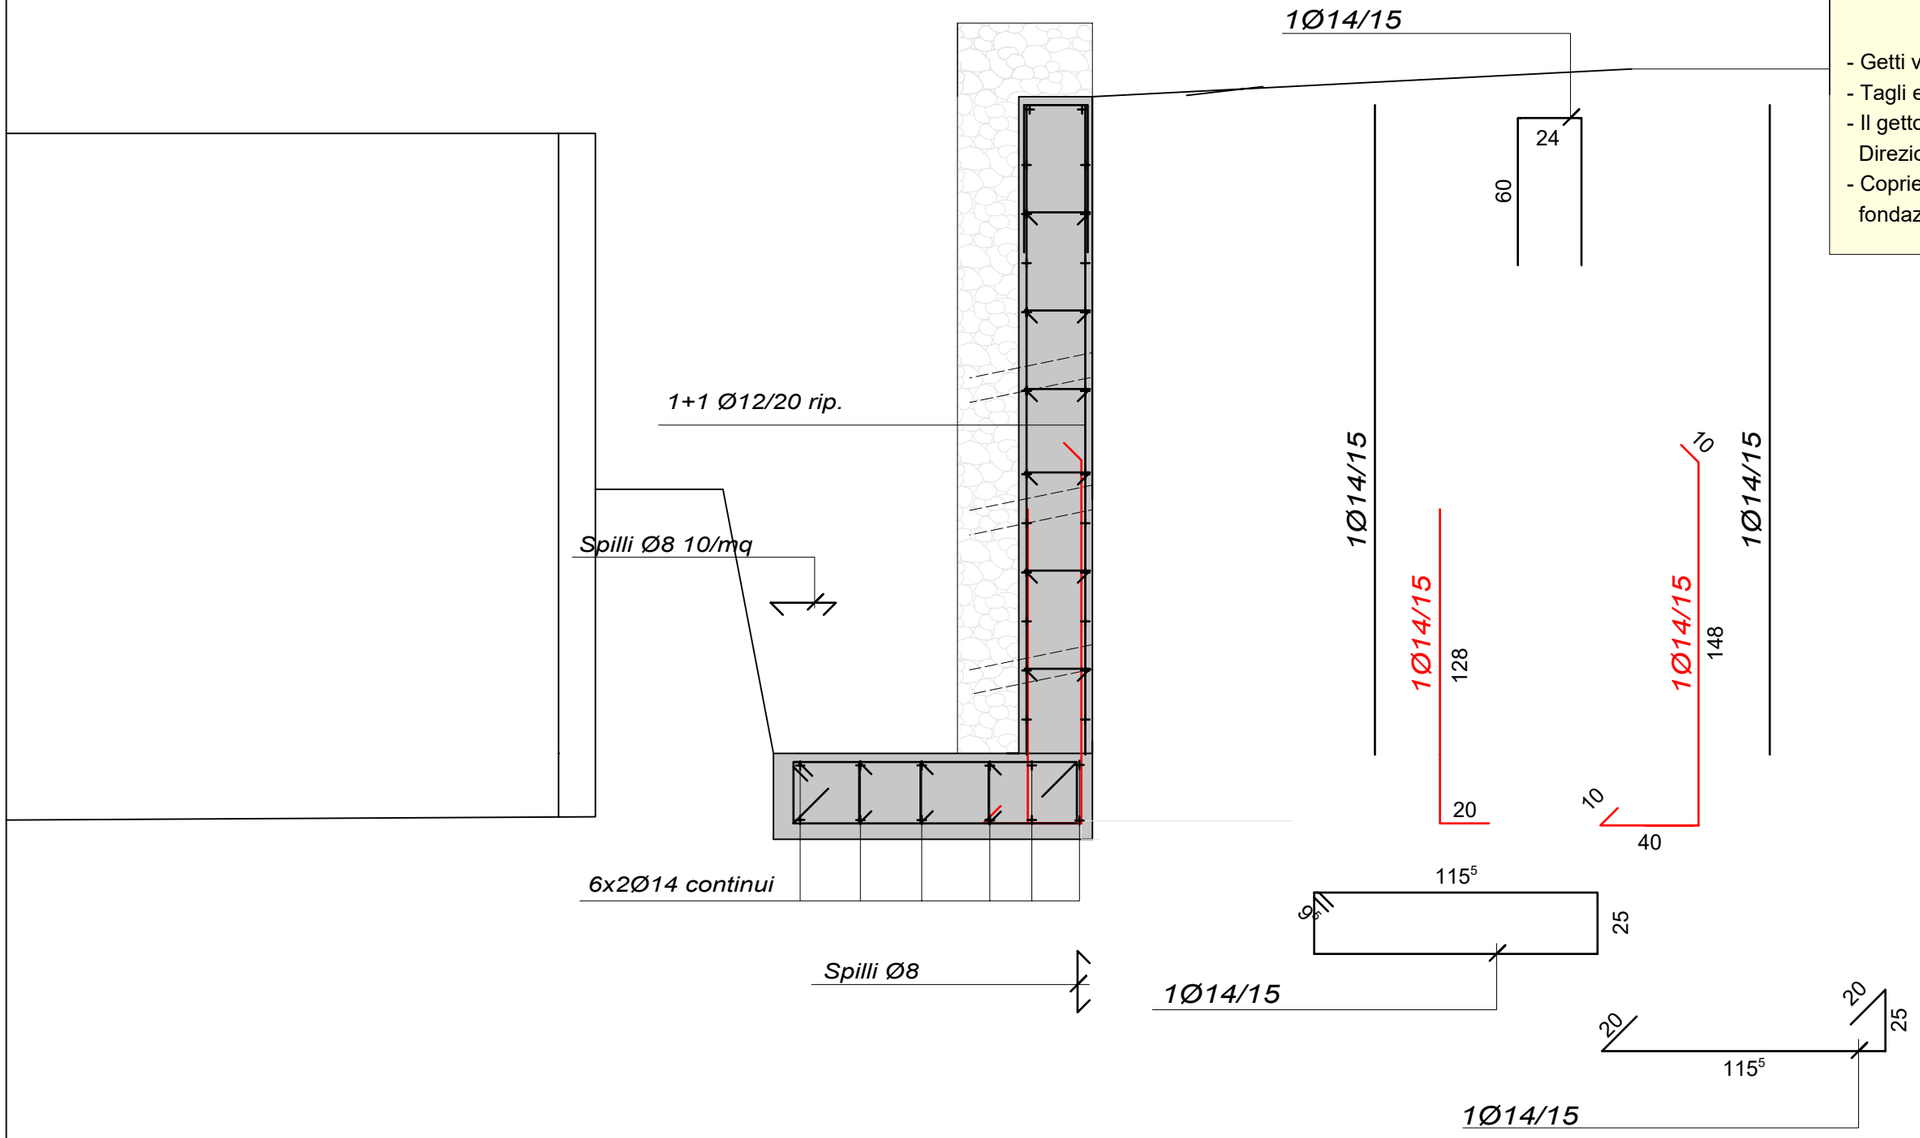

Prescrizione materiali M1

- Fondazione spessore cm 35
- Spiccato spessore cm 30
- Sezione valevole per altezze da estradosso fondazione da 275/285 cm a 210 cm

- Calcestruzzo classe C28/35 Rck 350 Classe esp XC2
- Acciaio B 450 C
- Spilli collegamento minimo 10 /mq
- Prevedre barbacani in misura minima di 1/2mq

- Getti vibrati
- Tagli effettivi barre da valutarsi e confermarsi in opera
- Il getto potrà avveniro solo dopo nulla osta da parte della Direzione Lavori opere strutturali
- Coprierro minimo: cm 4, cm 7.5 da terreno a tergo e magrone fondazionale