


Sezione M2 - h max 210 cm a rastremare

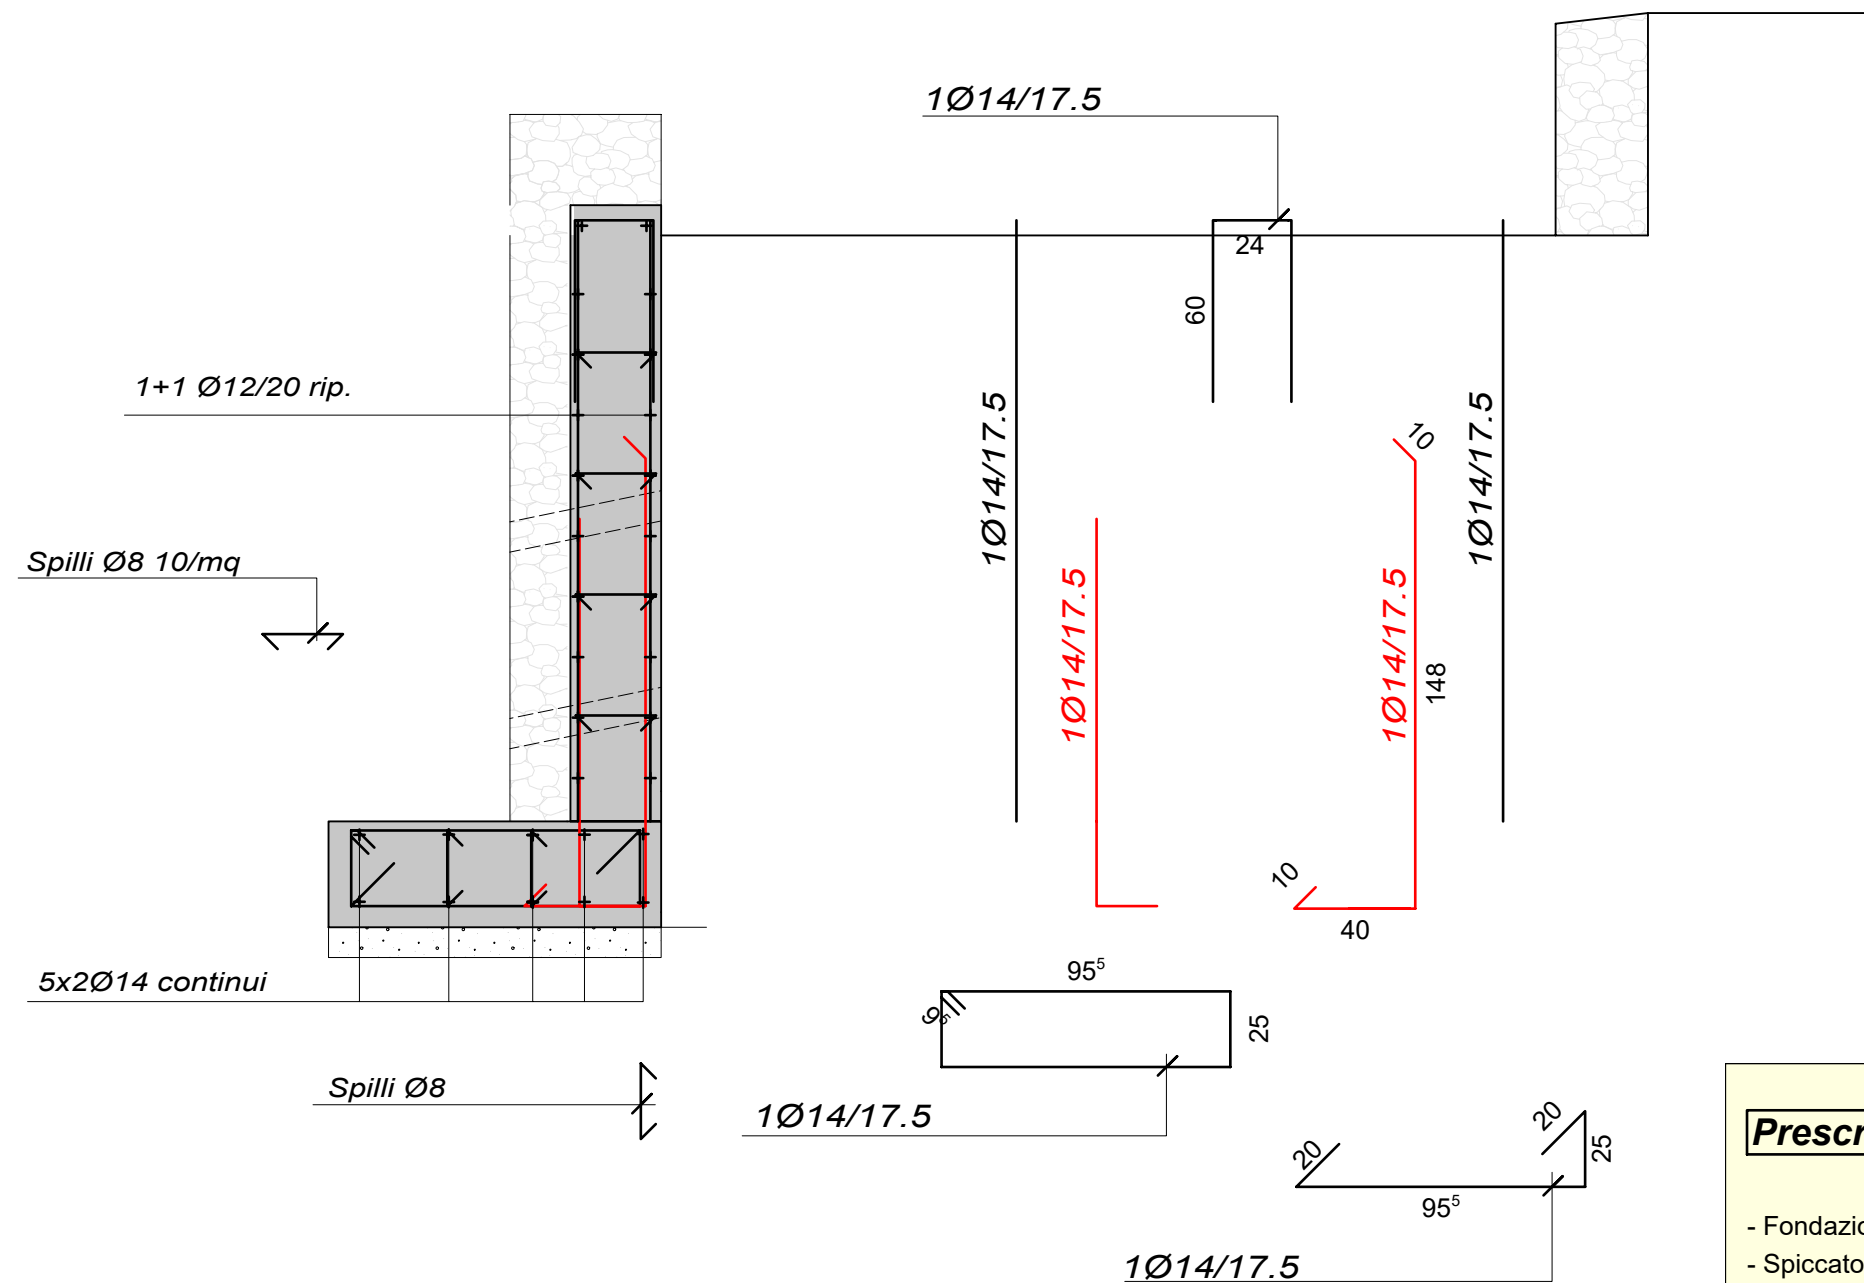

Prescrizione materiali M2

- Fondazione spessore cm 35
- Spiccatto spessore cm 30
- Sezione valevole per altezze da estradosso fondazione da 210 a 100 cm
- Calcestruzzo classe C28/35 Rck 350 Classe esp XC2
- Acciaio B 450 C
- Spilli collegamento minimo 10 /mq
- Prevedere barbacani in misura minima di 1/2mq
- Getti vibrati
- Tagli effettivi barre da valutarsi e confermarsi in opera
- Il getto potrà avvenire solo dopo nulla osta da parte della Direzione Lavori opere strutturali
- Copriero minimo: cm 4, cm 7.5 da terreno a tergo e magrone fondazionale