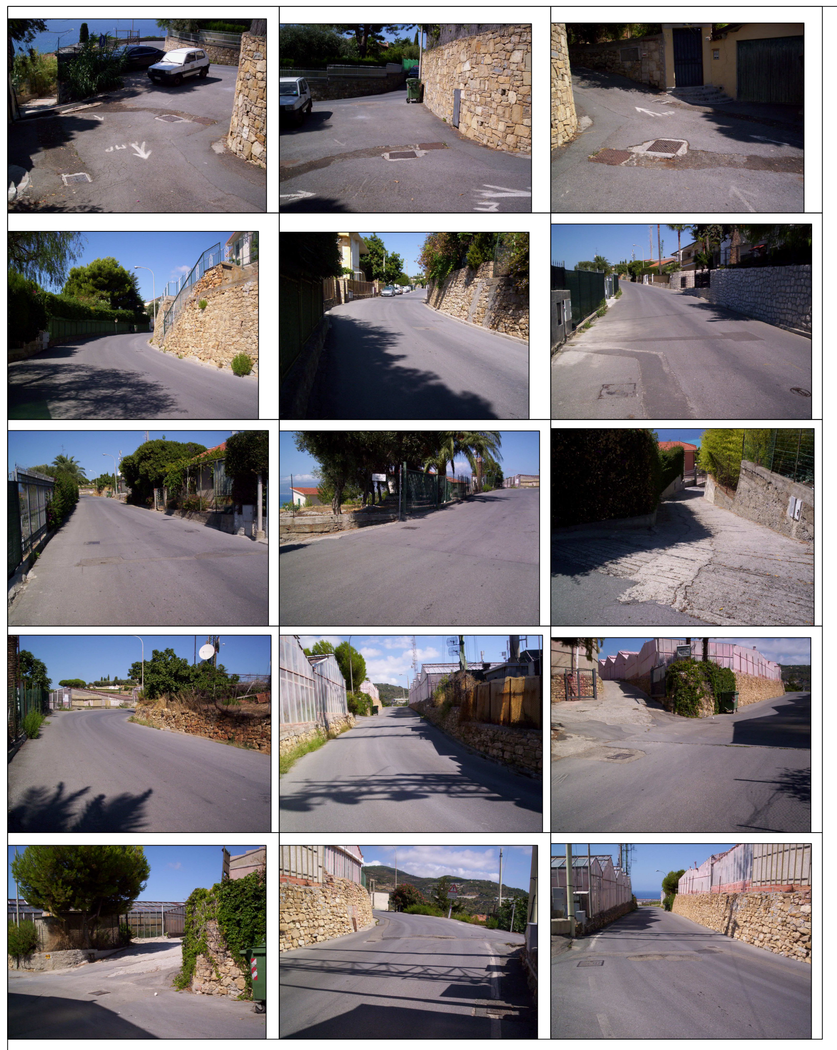

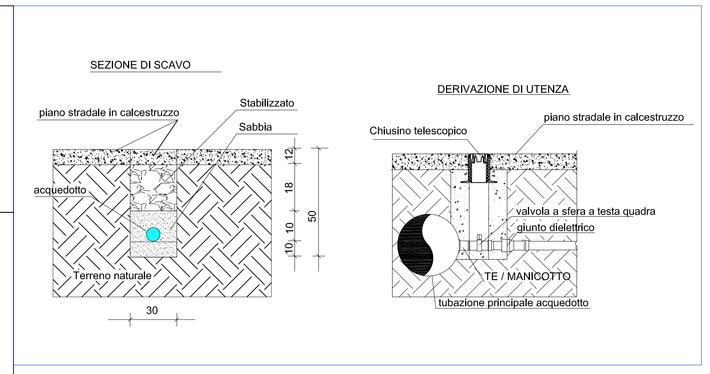

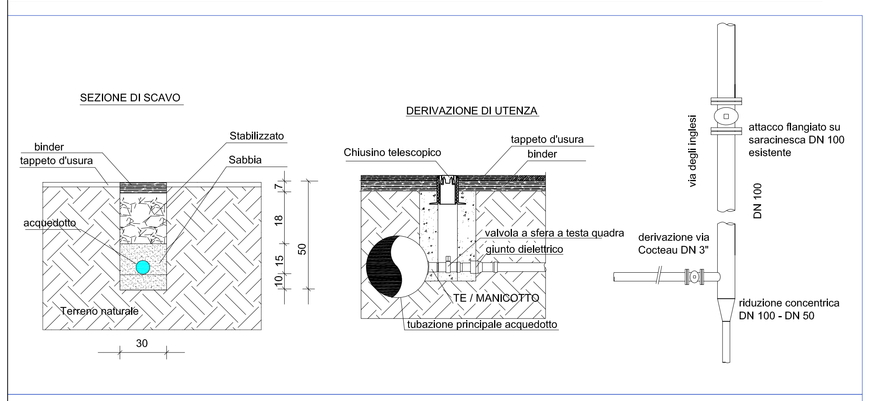

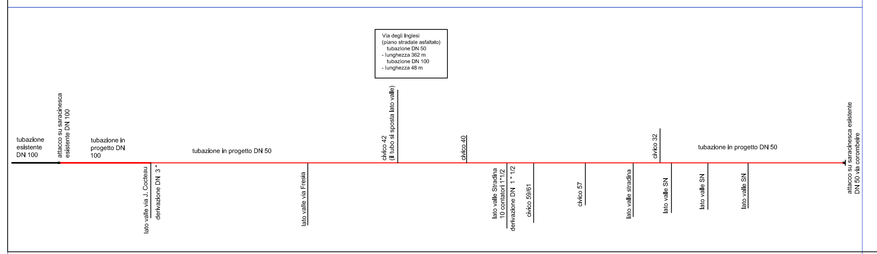

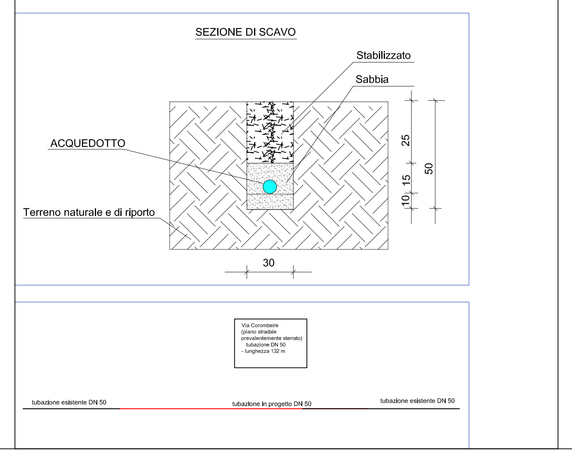

N.B.
E' onere dell'impresa appaltatrice rilevare l'esatta posizione delle reti tecnologiche presenti, contattando le rispettive società proprietarie, per salvaguardarle e spostarle in fase di esecuzione dei lavori.

MATERIALI

Tubi in acciaio L235 saldati longitudinalmente "E HFI W" per condotte d'acqua, conformi alla norma UNI EN 10224/06, rivestimento esterno in polietilene nero estruso in conformità alla norma UNI 9099/89 spessore rinforzato R3R, interno in vernici epossidiche spessore 250 µm in conformità al D.M. n. 174/2004 del Ministero della Salute, estremità bicchierate; DN 100 x 3,2 x 6000.

Tubi in acciaio S195 saldati longitudinalmente "ERW" per allacciamenti acqua, conformi alla norma UNI EN 10255 SERIE MEDIA, zincati a caldo secondo UNI EN 10240 A/1, rivestimento esterno in polietilene nero estruso in conformità alla norma UNI 9099/89 spessore rinforzato R3R, estremità lisce filettate vite e manicotto; DN 50 x 3,6 x 6000.

Raccordi: in ghisa malleabile zincati.

Valvole: con passaggio totale, tipo pesante, PN 40, FF.

Benda Isolante Anticorrosiva: (tipo Altene monopassata) per la protezione di tubazioni interrate - spessore 1,4 mm +/- 10%, rigidità dielettrica > 20 Kv , carico di rottura per allungamento 3 kg/cm con allungamento 28%, impermeabile all'acqua anche salina e ai gas.

CITTA' DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE TECNICO

LAVORI DI SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO DELLE TUBAZIONI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA DEGLI INGLESI - VIA COROMBEIRE STRADA SASSO BORGHETTO

TAV.n°
2

PARTICOLARI SEZIONI TIPO SCHEMI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROGETTO
DEFINITIVO ED ESECUTIVO

SCALA
====

DATA

AGGIORNAMENTO

POSIZIONE ARCHIVIO

IL RESPONSABILE DELEGATO DEL SETTORE TECNICO
(ARCH. ROBERTO RAVERA)

IL PROGETTISTA
(ING. SALVATORE CASCELLA)

IL DISEGNATORE
(ING. SALVATORE CASCELLA)